

# Ausstellungs- und Informationsgebäude "Spökenkieker"

Töpinger Straße 2  
29646 Bispingen

Tel: +49 5194 9879690  
Fax:

info@bispingen-touristik.de  
<https://www.bispingen.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. August 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Ausstellungs- und  
Informationsgebäude  
"Spökenkieker"

©Guido Frank

## Parken

### Blankomodul



Blankomodul

©Guido Frank



Blankomodul

©Guido Frank

Es gibt bei Rossmann und Lidl zahlreiche öffentliche Parkplätze, auch Behinderten-PKW-Stellplätze.

## ÖPNV

# Bushaltestelle Kreissparkasse

---



Bahn-/Bussteig/  
Schiffsanleger

©Guido Frank



Bahn-/Bussteig/  
Schiffsanleger

©Guido Frank

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

## Weg von der Haltestelle bis zum Eingang

---



Weg außen 3

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Guido Frank

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

---

## Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Ausstellungsraum

### Raum



Raum

©Guido Frank



Raum

©Guido Frank

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Ausstellung




Ausstellung

©Guido Frank



Ausstellung

©Guido Frank

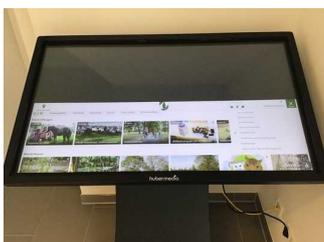

Ausstellung

©Guido Frank

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 109 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.


Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Multimedia-Terminal.

## Wege im Gebäude

---

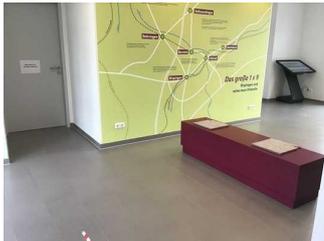

Wege im Gebäude

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Multifunktionsraum


### Raum

---



Raum

©Guido Frank

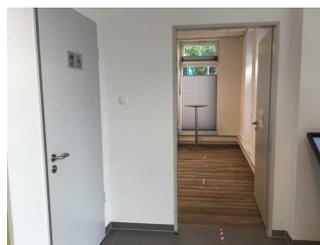

Raum

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 174 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m


TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Wege im Gebäude

---

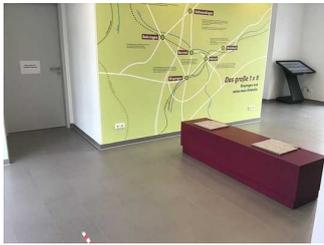

Wege im Gebäude

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 220 cm tief und 154 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

---

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 93 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 94 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 154 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 154 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.


Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

## Wege im Gebäude

---

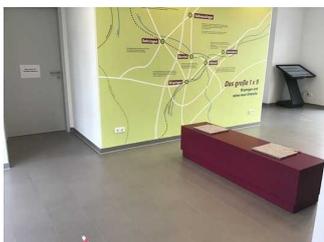

### Wege im Gebäude

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.