
Maritime Erlebniswelt Papenburg mit Tourist-Information

Ölmühlenweg 21
26871 Papenburg

Tel: +49 4961 820

info@papenburg.de
www.papenburg.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. März 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Maritime Erlebniswelt
Papenburg mit
Tourist-Information

©Joke Pouliart



Maritime Erlebniswelt
Papenburg mit
Tourist-Information

©Joke Pouliart



Maritime Erlebniswelt
Papenburg mit
Tourist-Information

©Joke Pouliart

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz



Parkplatz

©Joke Pouliart



Parkplatz

©Joke Pouliart



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 360 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

ÖPNV



ÖPNV

©Joke Pouliart

Bussteig



Bussteig

©Joke Pouliart



Bussteig

©Joke Pouliart



Bussteig

©Joke Pouliart

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 370 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg außen zwischen Bussteig und Eingangsbereich

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Eingang



Eingang

©Joke Pouliart

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg außen

Weg außen zwischen Bussteig und Eingangsbereich

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich




Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

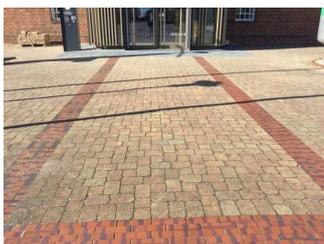

Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Joke Pouliart

Schalter für Ticket und Touristinformation



Schalter für
Ticket und
Touristinformation

©Joke Pouliart



Schalter für
Ticket und
Touristinformation

©Joke Pouliart



Schalter für
Ticket und
Touristinformation

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 600 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Garderobe



Garderobe

©Joke Pouliart



Garderobe

©Joke Pouliart



Garderobe

©Joke Pouliart



Garderobe

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 2,7 m

TIEFE des Raums: 5,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 158 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 3

Die ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer sind stufenlos und mit einer maximalen Längsneigung von 6 % erreichbar.

Foyer / Garderoben / Schalterbereich



Foyer / Garderoben / Schalterbereich

©Joke Pouliart



Foyer / Garderoben / Schalterbereich

©Joke Pouliart



Foyer / Garderoben / Schalterbereich

©Joke Pouliart


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 139 cm

Wege im Foyer und zum Ausstellungsbereich im Erdgeschoss



Wege im Foyer und zum Ausstellungsbereich im Erdgeschoss

©Joke Pouliart

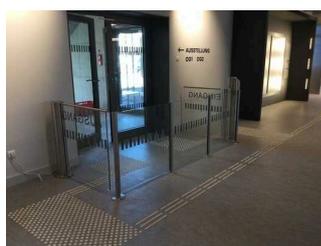

Wege im Foyer und zum Ausstellungsbereich im Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Wege im Foyer und zum Ausstellungsbereich im Erdgeschoss

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Ausstellungsräume Erdgeschoss



Ausstellungsräume
Erdgeschoss

©Joke Pouliart

Ausstellungsraum Erdgeschoss



Ausstellungsraum
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum
Erdgeschoss

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 165 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen werden in leichter Sprache bereitgestellt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: App gesteuert Tour mit Multimedia Guide

Station/Objekt/Exponat außen

Station/Objekt Entdeckerroute Stadtgeschichte



Station/Objekt
Entdeckerroute
Stadtgeschichte

©Joke Pouliart



Station/Objekt
Entdeckerroute
Stadtgeschichte

©Joke Pouliart



Station/Objekt
Entdeckerroute
Stadtgeschichte

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Multimedia-Guide QR-Codes Apps

Station/Objekt Landkarten



Station/Objekt
Landkarten

©Joke Pouliart



Station/Objekt
Landkarten

©Joke Pouliart



Station/Objekt
Landkarten

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 250 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes Multimedia-Guide Apps

Wege im Foyer und zum Ausstellungsbereich im Erdgeschoss



Wege im Foyer
und zum
Ausstellungsbereich im
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Wege im Foyer
und zum
Ausstellungsbereich im
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Wege im Foyer
und zum
Ausstellungsbereich im
Erdgeschoss

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungsräumen im OG sowie im 1. und 2. OG



Tür zwischen
Treppenhaus und
Ausstellungsräumen
im OG sowie im 1. und
2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen
Treppenhaus und
Ausstellungsräumen
im OG sowie im 1. und
2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen
Treppenhaus und
Ausstellungsräumen
im OG sowie im 1. und
2. OG

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 192 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 162 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Ausstellungsräume 1. OG



Ausstellungsräume 1.
OG

©Joke Pouliart

Ausstellungsraum 1. OG Schiffbau



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum
im 1. OG Bereich
Schiffbau

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum
im 1. OG Bereich
Schiffbau

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum
im 1. OG Bereich
Schiffbau

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 165 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen werden in leichter Sprache bereitgestellt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: App und Multimedia Guide

Station/Objekt Lerne Schiffsbau



Station/Objekt Lerne Schiffsbau

©Joke Pouliart



Station/Objekt Lerne Schiffsbau

©Joke Pouliart



Station/Objekt Lerne Schiffsbau

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.


QR-Codes Multimedia-Guide Apps

Treppe zwischen Erdgeschoss und Obergeschossen




Treppe zwischen Erdgeschoss und Obergeschossen

©Joke Pouliart

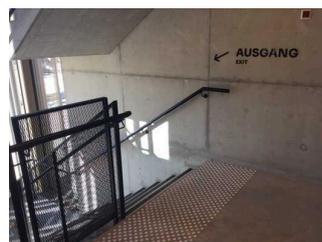

Treppe zwischen Erdgeschoss und Obergeschossen

©Joke Pouliart

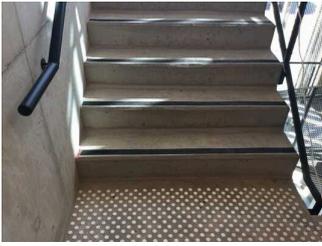

Treppe zwischen Erdgeschoss und Obergeschossen

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 60

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug




Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

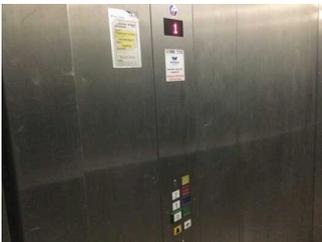

Aufzug

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 197 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 207 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 199 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 560 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 105 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 92 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 56 cm.


Flur/Weg/Gang innen

Flur zwischen Foyer, WC für Menschen mit Behinderung und Aufzug



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug

©Joke Pouliart

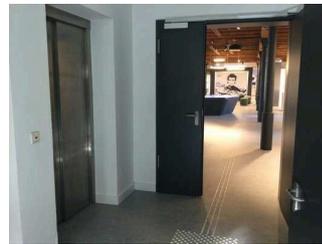

Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug


©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur vor der Aufzug im 1. und 2. OG

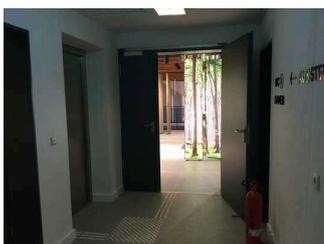

Flur vor der Aufzug im
1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Flur vor der Aufzug im
1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Flur vor der Aufzug im
1. und 2. OG

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 500 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 199 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür zwischen Foyer und Flur zum WC und Aufzug



Tür zwischen Foyer
und Flur zum WC und
Aufzug

©Joke Pouliart



Tür zwischen Foyer
und Flur zum WC und
Aufzug

©Joke Pouliart



Tür zwischen Foyer
und Flur zum WC und
Aufzug

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 186 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Flur vor dem Aufzug und den Ausstellungsräumen im 1. und 2. OG



Tür zwischen Flur vor
dem Aufzug und den
Ausstellungsräumen
im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart

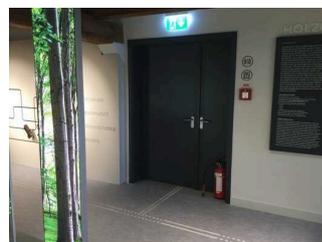

Tür zwischen Flur vor
dem Aufzug und den
Ausstellungsräumen
im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen Flur vor dem Aufzug und den Ausstellungen im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 199 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungen im OG sowie im 1. und 2. OG



Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungen im OG sowie im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungen im OG sowie im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungen im OG sowie im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 192 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 162 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus



Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 162 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 275 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Je eine Tür für Eingang und Ausgang

Ausstellungsräume 2.OG

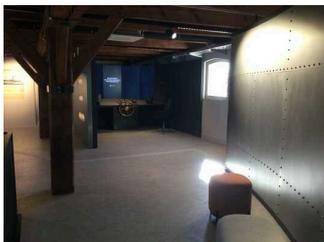

Ausstellungsräume 2.OG

©Joke Pouliart

Ausstellungsraum Stahlschiffbau



Ausstellungsraum
Stahlschiffbau

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum
Stahlschiffbau

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum
Stahlschiffbau

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 125 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen werden in leichter Sprache bereitgestellt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: App und Multimedia Guide

Station/Objekt/Exponat außen

Station/Objekt Stahlschiffsbau



Station/Objekt
Stahlschiffsbau

©Joke Pouliart



Station/Objekt
Stahlschiffsbau

©Joke Pouliart



Station/Objekt
Stahlschiffsbau

©Joke Pouliart



Station/Objekt
Stahlschiffsbau

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes Multimedia-Guide Apps

Station/Objekt 3D Rundgänge



Station/Objekt 3D Rundgänge

©Joke Pouliart



Station/Objekt 3D Rundgänge

©Joke Pouliart



Station/Objekt 3D Rundgänge

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes Multimedia-Guide Apps

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Joystick Steuerung durch verschiedene Schiffe

Flur/Weg/Gang innen

Flur zwischen Foyer, WC für Menschen mit Behinderung und Aufzug



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug


©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur vor der Aufzug im 1. und 2. OG

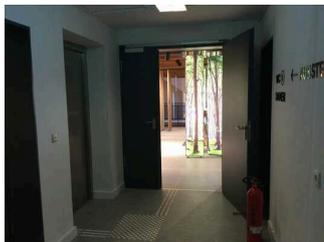

Flur vor der Aufzug im
1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Flur vor der Aufzug im
1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Flur vor der Aufzug im
1. und 2. OG

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 500 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 199 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür zwischen Foyer und Flur zum WC und Aufzug



Tür zwischen Foyer und Flur zum WC und Aufzug

©Joke Pouliart



Tür zwischen Foyer und Flur zum WC und Aufzug

©Joke Pouliart



Tür zwischen Foyer und Flur zum WC und Aufzug

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 186 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Flur vor dem Aufzug und den Ausstellungsräumen im 1. und 2. OG



Tür zwischen Flur vor dem Aufzug und den Ausstellungsräumen im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen Flur vor dem Aufzug und den Ausstellungsräumen im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen Flur vor dem Aufzug und den Ausstellungsräumen im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 199 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungsräumen im OG sowie im 1. und 2. OG



Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungsräumen im OG sowie im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungsräumen im OG sowie im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart



Tür zwischen Treppenhaus und Ausstellungsräumen im OG sowie im 1. und 2. OG

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 192 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 162 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus




Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus

©Joke Pouliart

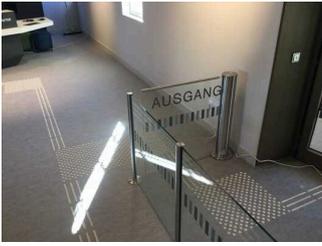

Zugangskontrolle zwischen Foyer und Treppenhaus

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 162 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 275 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Je eine Tür für Eingang und Ausgang

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 173 cm tief und 168 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 93 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 173 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 168 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 106 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Anmerkungen zum WC: Zusätzlich Notschalter am Klappgriff

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 168 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 173 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden. Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 0 cm

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Foyer und zum Ausstellungsbereich im Erdgeschoss



Wege im Foyer
und zum
Ausstellungsbereich im
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Wege im Foyer
und zum
Ausstellungsbereich im
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Wege im Foyer
und zum
Ausstellungsbereich im
Erdgeschoss

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur zwischen Foyer, WC für Menschen mit Behinderung und Aufzug



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer,
WC für Menschen
mit Behinderung und
Aufzug

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Foyer und Flur zum WC und Aufzug




Tür zwischen Foyer
und Flur zum WC und
Aufzug

©Joke Pouliart



Tür zwischen Foyer
und Flur zum WC und
Aufzug

©Joke Pouliart

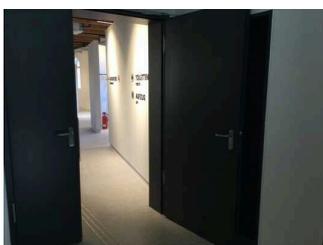

Tür zwischen Foyer
und Flur zum WC und
Aufzug

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 186 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Führungen

Führung

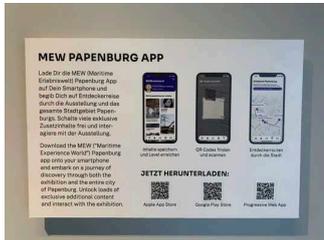

Führung

©Joke Pouliart

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.


Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.


Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

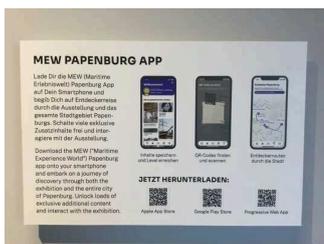

Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

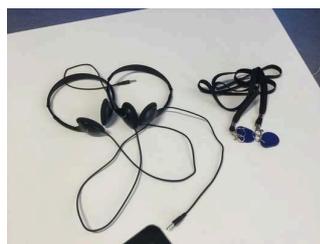

Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Aufzug: EG/1. und 2. OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Audioguides