

## Emssperrwerk

Zum Sperrwerk  
26802 Moormerland

Tel: +49 491 91969617  
Fax:

kramer@suedliches-ostfriesland.de  
<http://www.suedliches-ostfriesland.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. Juli 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Emssperrwerk

## Führung

## Führung



Führung

©Joke Pouliart



Führung

©Joke Pouliart

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

## Parken

# Parkplatz für Menschen mit Behinderung

---



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich

---



Weg vom Parkplatz  
für Menschen mit  
Behinderung zum  
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Eingang

### Eingang zu Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

---



Eingang zu  
Vorführraum und  
WC für Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 248 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Vorführraum mit Exponaten

### Vorführ- und Seminarraum

---



Vorführ- und Seminarraum

©Joke Pouliart

---

#### Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 177 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 530 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 177 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 100 cm

Anmerkungen für den Gast: Sitzreihen frei stellbar

## Modell Sperrwerk

---



Modell Sperrwerk

©Joke Pouliart



Modell Sperrwerk

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 250 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Filme

## Treppe zum 1.OG zum Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

---



Treppe zum 1.OG  
zum Vorführraum  
und WC für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug zum 1.OG, Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

---



Aufzug zum 1.OG,  
Vorführraum und  
WC für Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 270 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 248 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 270 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.


Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Flur/Weg/Gang innen

---

## Flur vor dem Aufzug und Treppenhaus im 1.OG

---

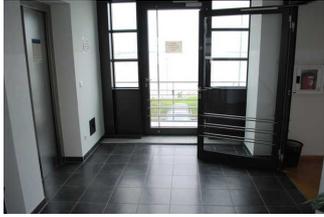

Flur vor dem Aufzug  
und Treppenhaus  
im 1.OG

©Joke Pouliart

---


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## Flur im Eingangsbereich im EG vor Aufzug und Treppenhaus

---

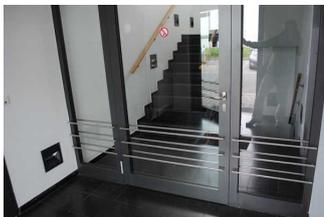

Flur im  
Eingangsbereich im  
EG vor Aufzug und  
Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 270 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 248 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Weg / Flur vom Aufzug und Treppe im 1.OG zum Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg / Flur vom  
Aufzug und Treppe  
im 1.OG zum  
Vorführraum und  
WC für Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg / Flur vor dem  
WC für Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür im Durchgang zum Treppenhaus

---



## Tür im Durchgang zum Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 141 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Öffentliches WC im Aussenbereich

### Eingang und Flur zu den Öffentlichen Toiletten

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 164 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 264 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

BREITE des Raums: 164 m

TIEFE des Raums: 264 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 164 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Öffentliches WC im Aussenbereich



#### Öffentliches WC im Aussenbereich

©Joke Pouliart



#### Öffentliches WC im Aussenbereich

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 106 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen-WC. Es ist ein Herren-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 91 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 77 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm

Länge des linken Haltegriffes: 80 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 80 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 80 cm.

Anmerkungen zum WC: Damen-WC barrierefrei Gestaltet

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 122 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## WC für Menschen mit Behinderung im Gebäude

### WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG

---



WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG

©Joke Pouliart



WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG

©Joke Pouliart

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 164 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 202 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 73 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 40 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 73 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 128 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 73 cm

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 239 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 90 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 128 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 162 cm


Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Treppe zum 1.OG zum Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

---

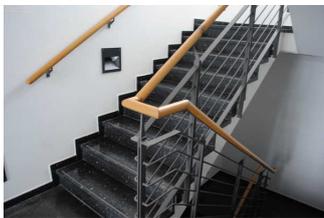

Treppe zum 1.OG  
zum Vorführraum  
und WC für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug zum 1.OG, Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

---



Aufzug zum 1.OG,  
Vorführraum und  
WC für Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 270 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 248 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 270 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Flur/Weg/Gang innen

Flur vor dem Aufzug und Treppenhaus im 1.OG



Flur vor dem Aufzug  
und Treppenhaus  
im 1.OG

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Flur im Eingangsbereich im EG vor Aufzug und Treppenhaus



Flur im  
Eingangsbereich im  
EG vor Aufzug und  
Treppenhaus

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 270 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 248 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Weg / Flur vom Aufzug und Treppe im 1.OG zum Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg / Flur vom Aufzug und Treppe im 1.OG zum Vorführraum und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg / Flur vor dem WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Besichtigungsweg im Außenbereich

### Rundweg aussen zur Besichtigung / Führung

---



Rundweg aussen zur Besichtigung / Führung

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 400 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Allgemeine Informationen / Alarm

---

# Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

---



## Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

©Joke Pouliart

---

### Aufzug: EG - 1.OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.